


標準図


図面 1	管土工定規図
図面 2	仕切弁標準図 Type A
図面 3	仕切弁標準図 Type B
図面 4	排泥枥標準図
図面 5	空気弁枥標準図
図面 6	土留仮設工参考図
図面 7	路面復旧一般図
図面 8	標識類一般図

管土工定規図

埋戻投入区分
配水用ポリエチレン管

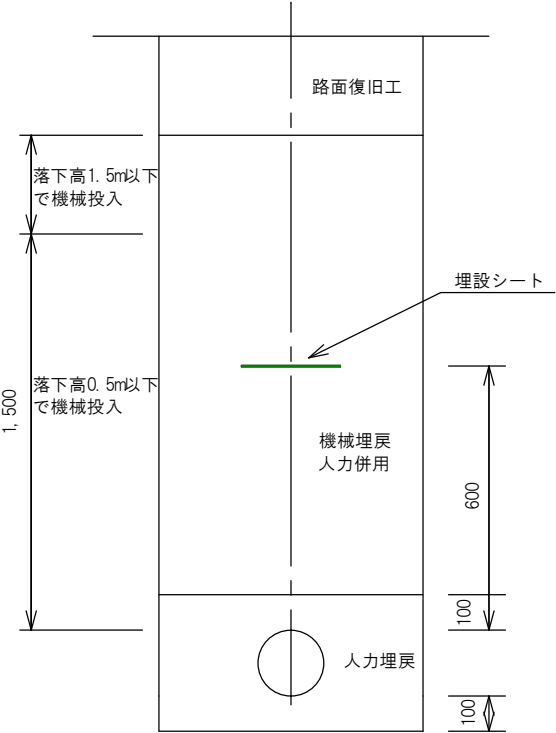

埋戻投入区分
ダクティル鋳鉄管

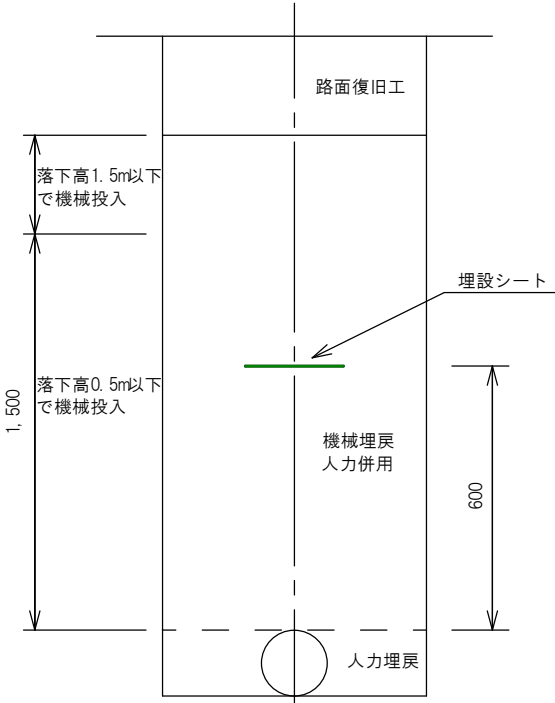




管種	管径	B (土留無)	B (土留有)		
			木矢板 (1.5m~1.8m)	木矢板 (2.1m~2.7m)	軽量鋼矢板 (2.8m~3.8m)
PP	50	0.60	0.90	0.95	0.90
HPPE	50	0.60	0.90	0.95	0.90
HPPE	75	0.60	0.90	0.95	0.90
HPPE	100	0.60	0.90	0.95	0.90
HPPE	150	0.60	0.90	0.95	0.90
HPPE	200	0.60	0.90	0.95	0.90
DCIP(NS)	300	0.85	0.90	0.95	0.90
DCIP(NS)	350	0.90	0.95	1.00	0.95
DCIP(NS)	400	0.95	1.00	1.05	1.00
DCIP(NS)	450	1.00	1.05	1.10	1.05
DCIP(NS)	500	1.05	1.10	1.15	1.10
DCIP(NS)	600	1.15	1.20	1.25	1.20
DCIP(NS)	700	1.25	1.35	1.35	1.35
DCIP(NS)	800	1.35	1.45	1.45	1.45
DCIP(NS)	900	1.45	1.55	1.55	1.60
DCIP(NS)	1000	1.55	1.70	1.65	1.70
DCIP(GX)	75	0.60	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	100	0.60	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	150	0.60	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	200	0.60	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	250	0.65	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	300	0.70	0.90	0.95	0.90
DCIP(GX)	350	0.90	0.95	1.00	0.95
DCIP(GX)	400	0.95	1.00	1.05	1.00
DCIP(GX)	450	1.00	1.05	1.10	1.05

※ 給水管にも適用する。ただし、φ20~φ40の給水管は、PPφ50及びHPPEφ50のBを使用する。

基礎砂施工は令和7年度設計から適用

年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	管土工定規図		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			


仕切弁標準図 Type A

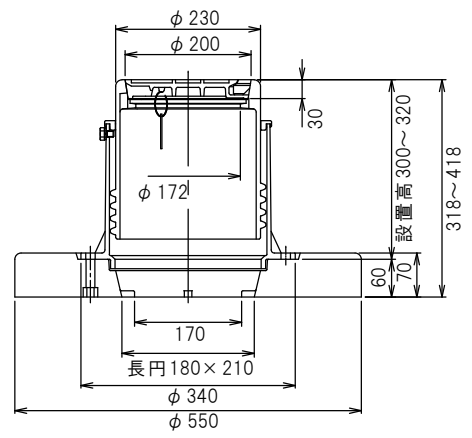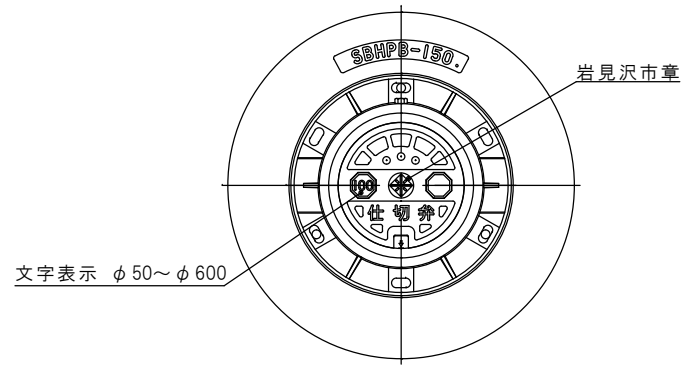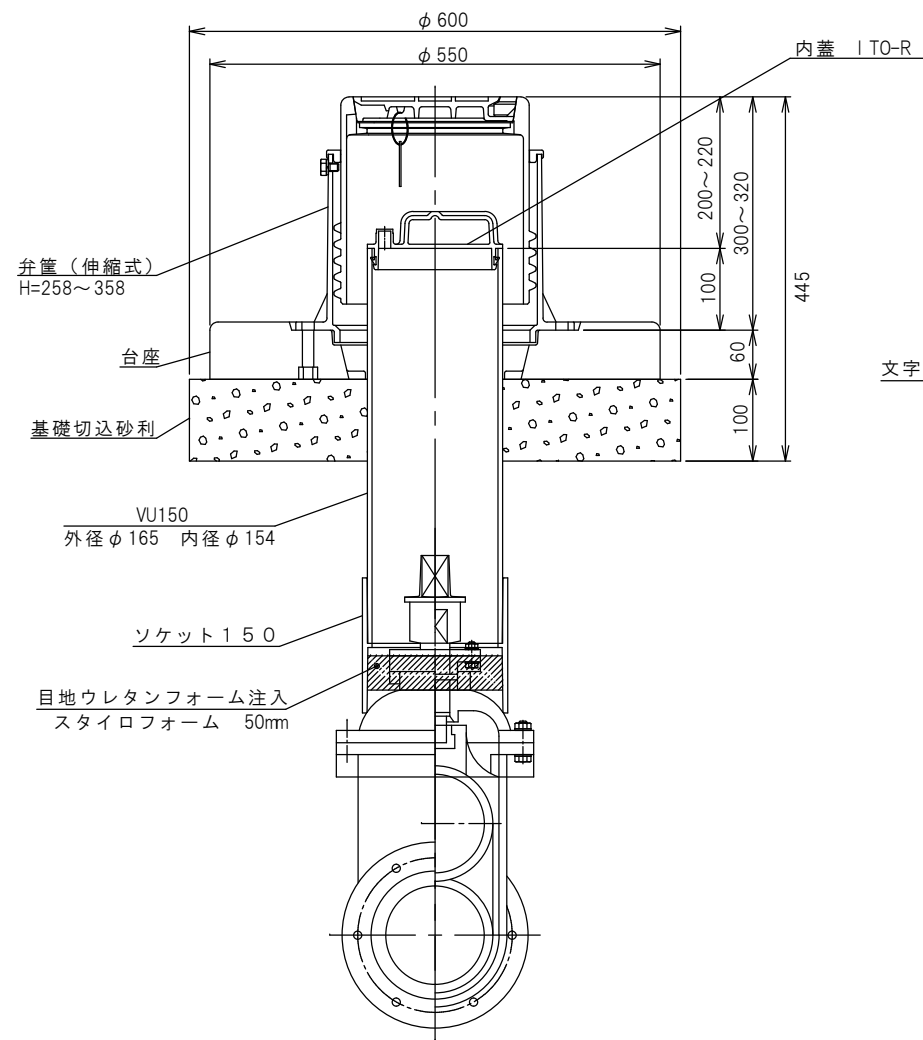

※仕上高は周辺地盤より1cm下げる。
ただし、関連工事や仕切弁周辺状況から、
これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

年 度	令和 年 度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	仕切弁標準図 Type A		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			



仕切弁標準図 Type B

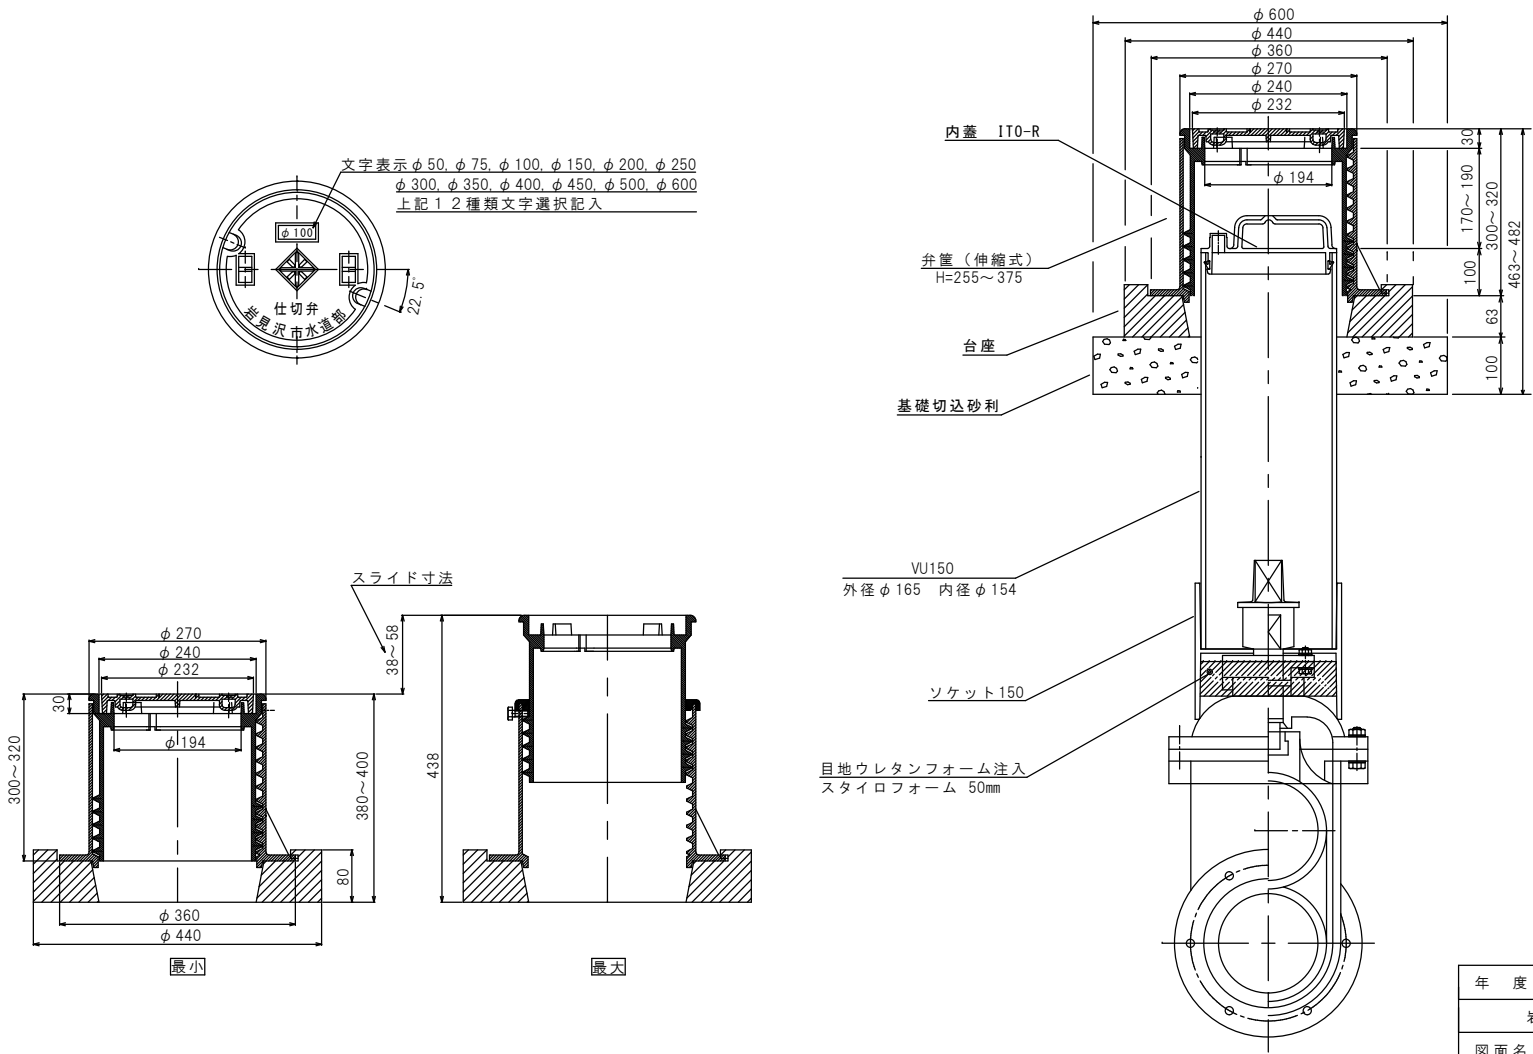

※仕上高は、周辺地盤より1cm下げる。
ただし、関連工事や仕切弁周辺状況から、
これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	仕切弁標準図 Type B		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			









排泥柵標準図

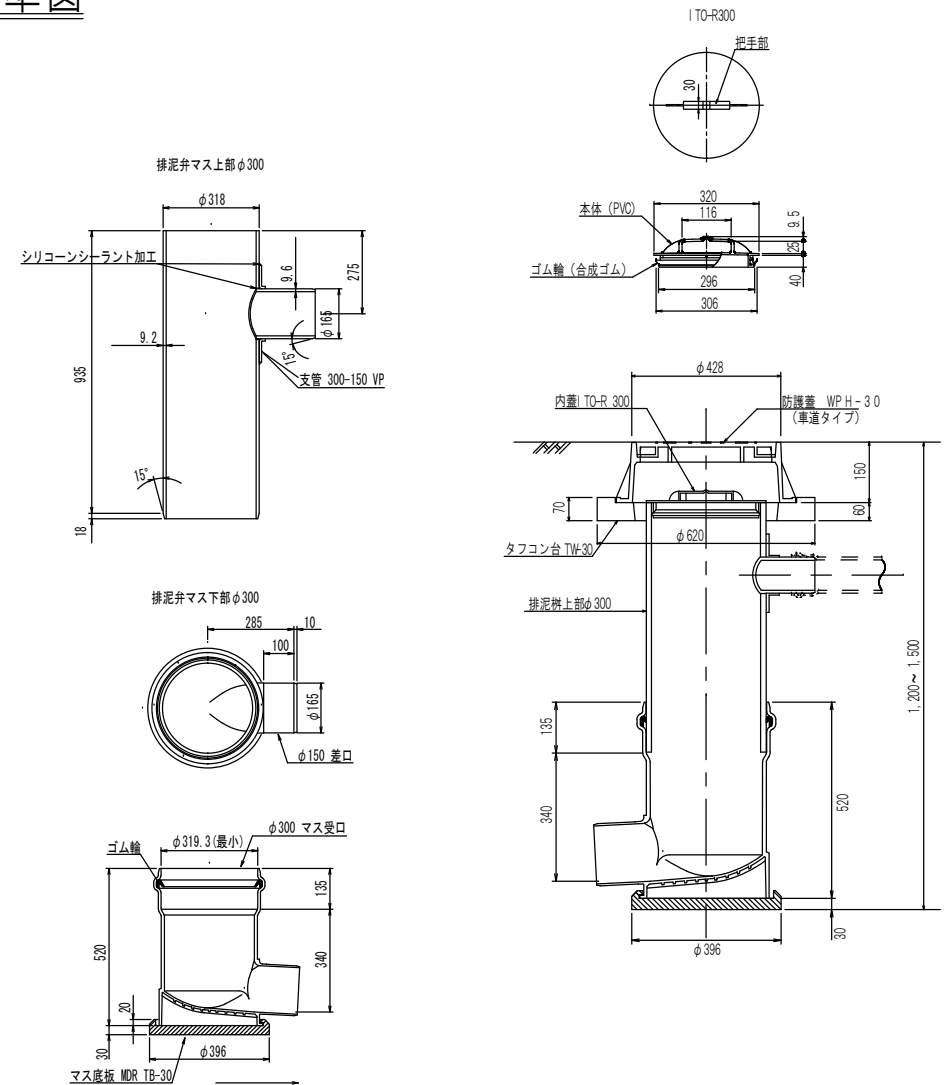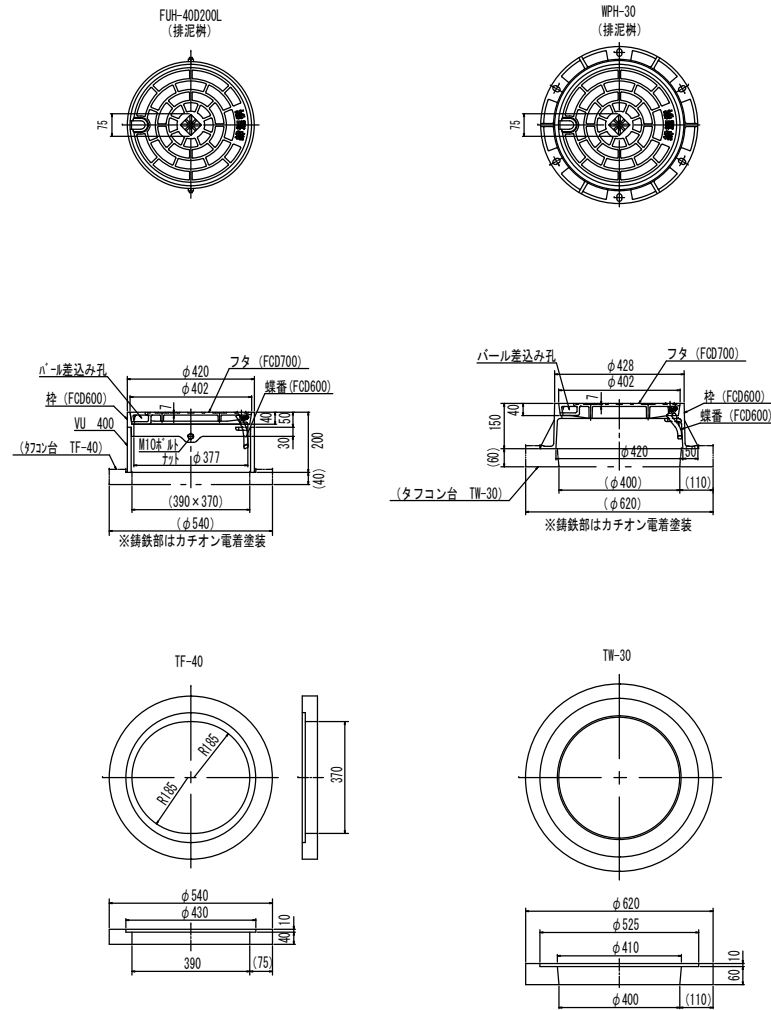

※仕上高は周辺地盤より 1 cm 下げる。
ただし、関連工事や排泥柵周辺状況から、これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	排泥柵標準図		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			


空気弁柵標準図

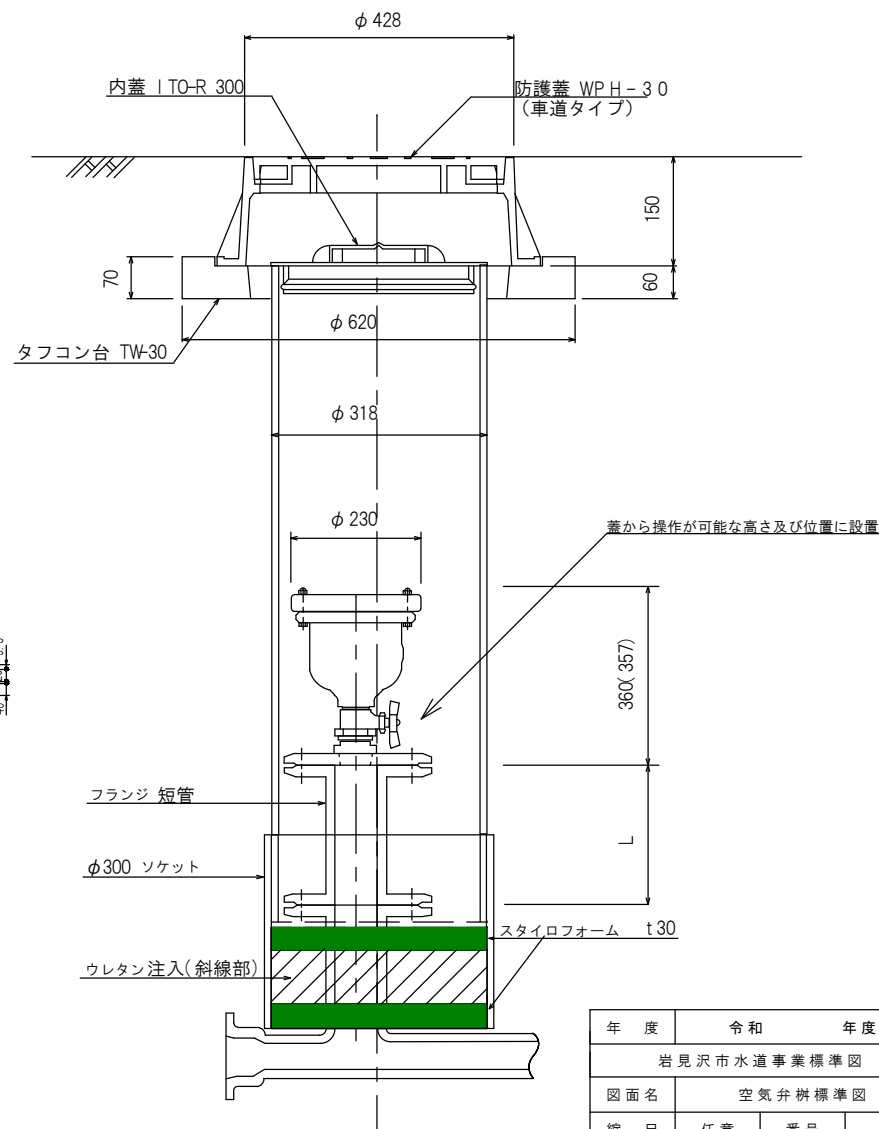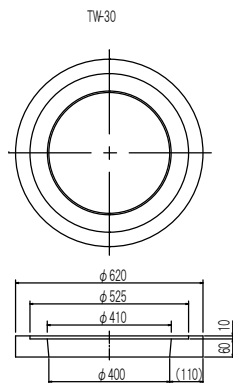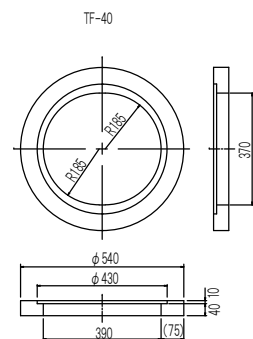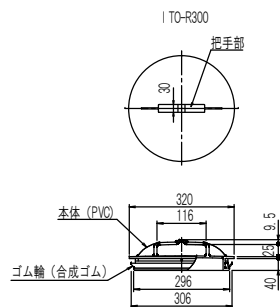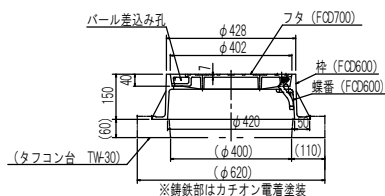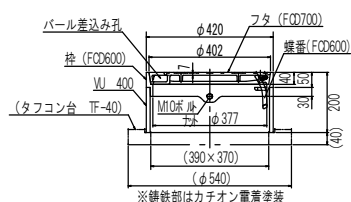


※仕上高は周辺地盤より 1 cm 下げる。
ただし、関連工事や空気弁柵周辺状況から、これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	空 気 弁 柵 標 準 図		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			

土留仮設工参考図




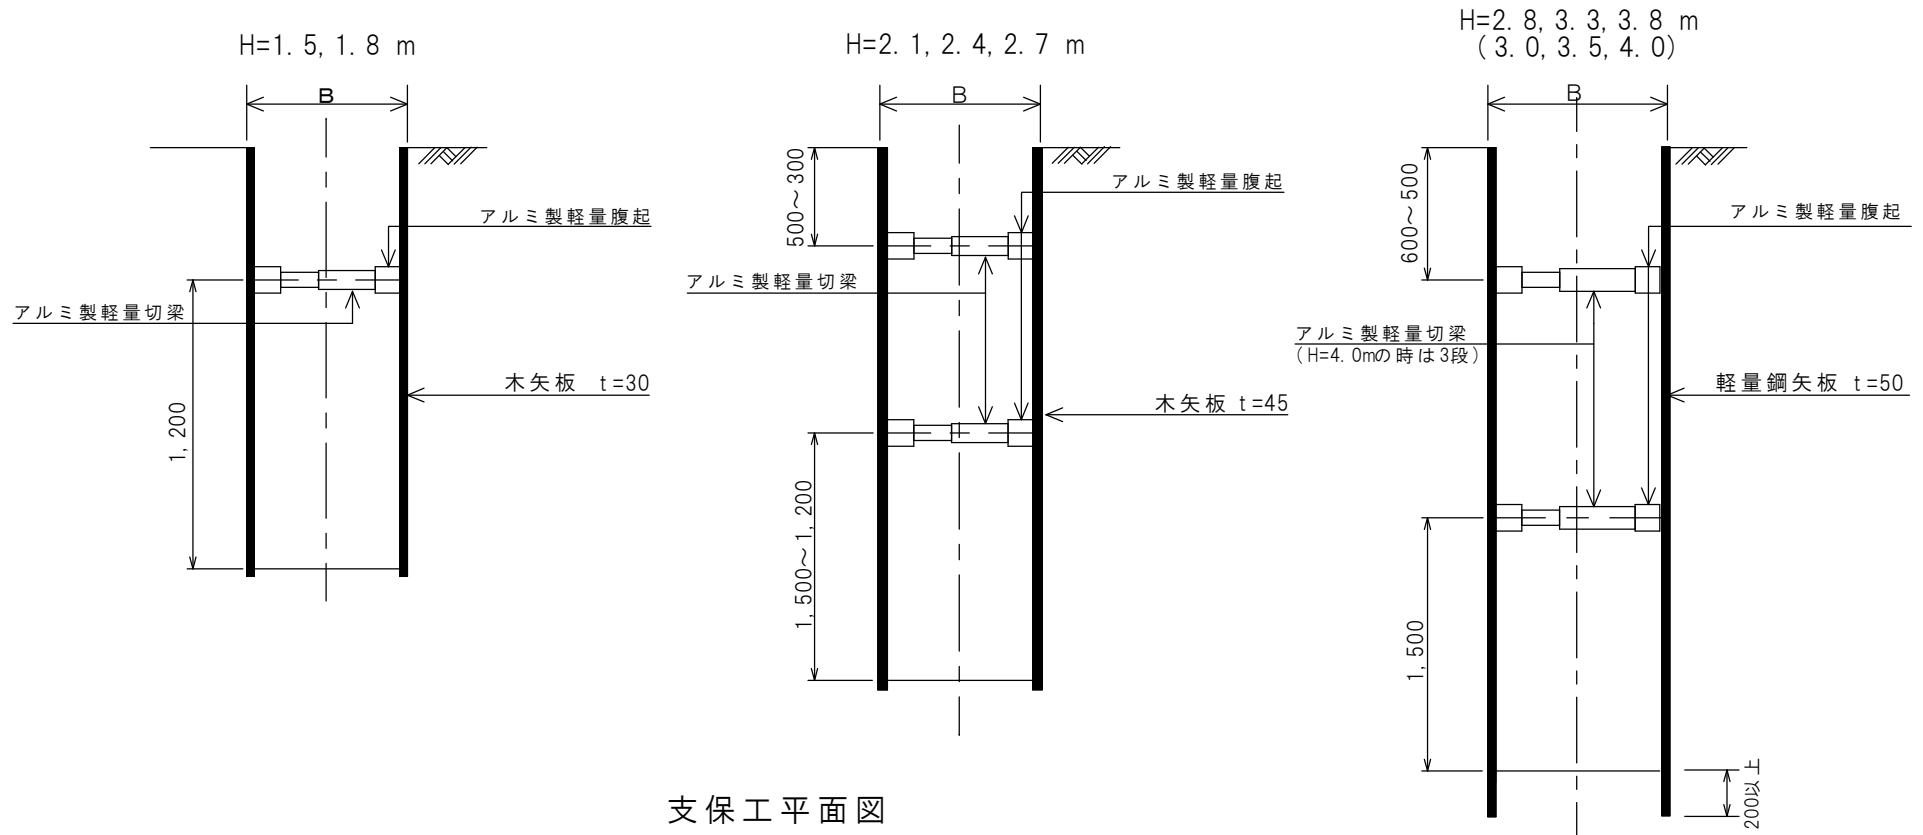


支保工平面図


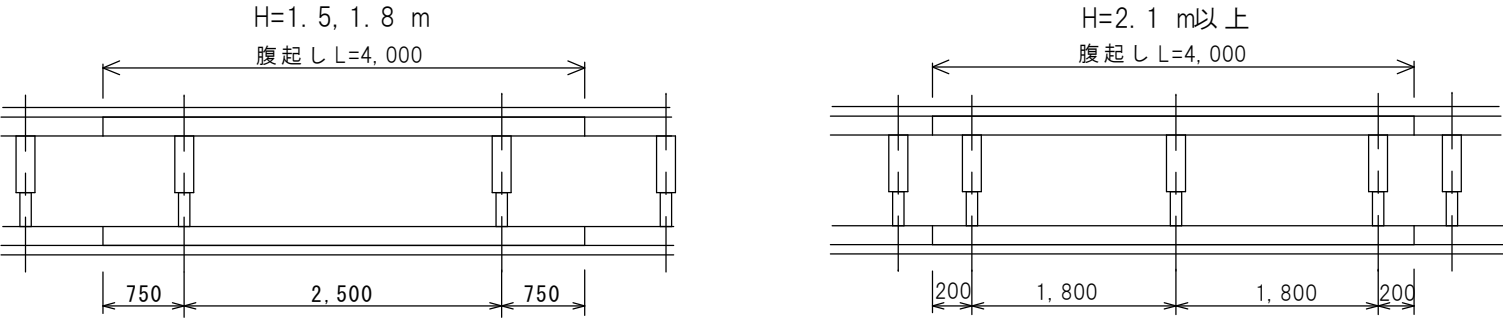


年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	土留仮設工参考図		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			




高級舗装 1

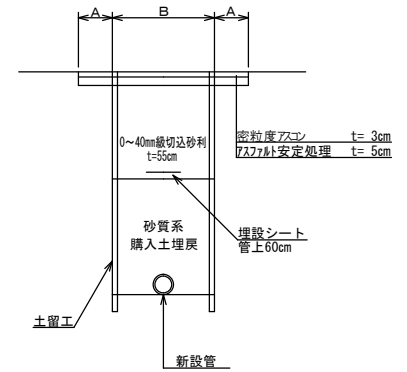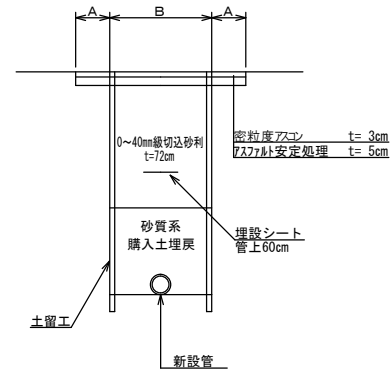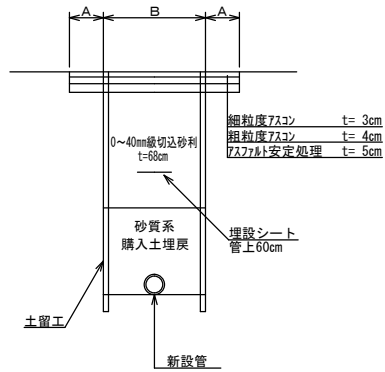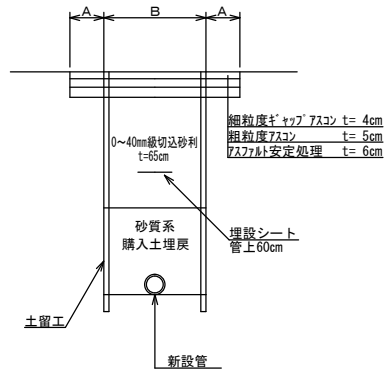

防塵鋪裝

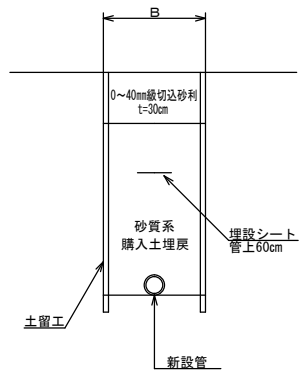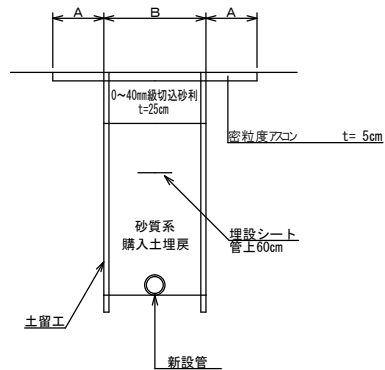

ILB 一般用

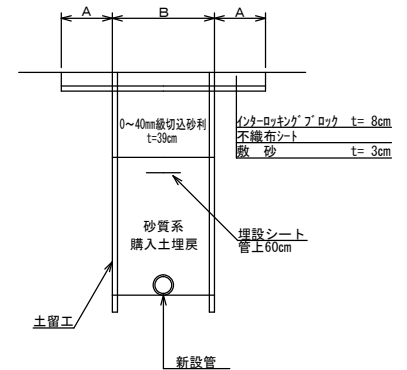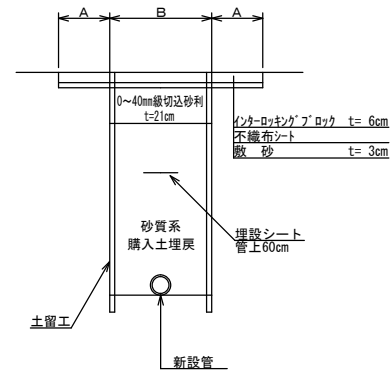

車道等





掘削部	1m以下	1.0mを超え 1.5m以下	1.5mを超え 2.0m以下
A =	20cm	30cm	40cm

步道等

掘削部	1m以下	1.0mを超え 1.5m以下	1.5mを超え 2.0m以下
A =	10cm	15cm	20cm

※仮舗装を施工する場合は路盤材に再生骨材を使用する。

年 度	令和 年度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	路面復旧一般図		
縮 尺	任意	番号	1 / 2
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			

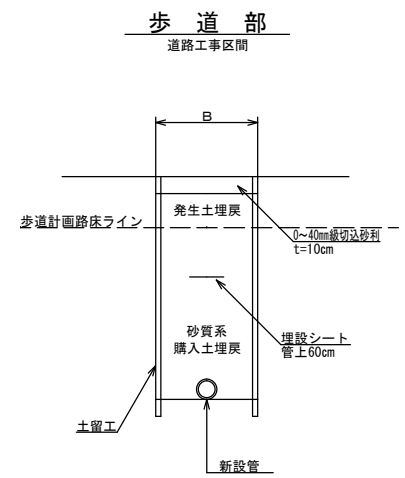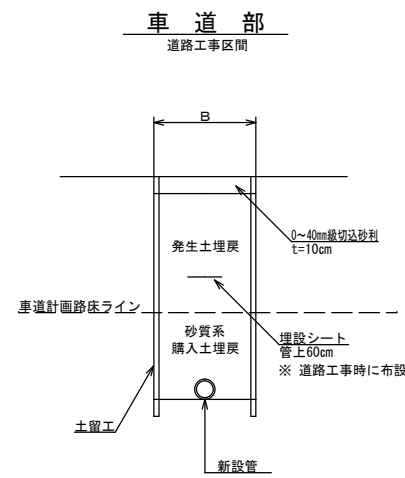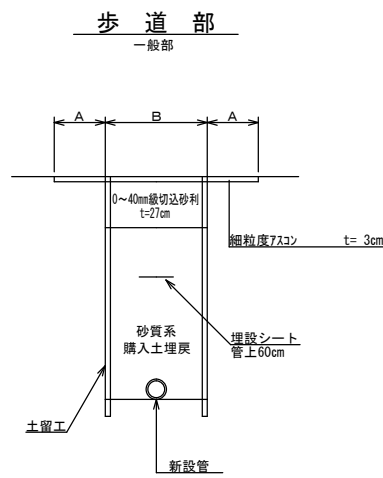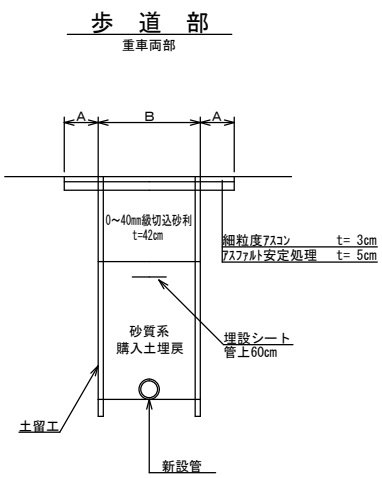

車道等

掘削部	1m以下	1.0mを超え 1.5m以下	1.5mを超え 2.0m以下
A =	20cm	30cm	40cm

歩道等

掘削部	1m以下	1.0mを超え 1.5m以下	1.5mを超え 2.0m以下
A =	10cm	15cm	20cm



年 度	令和 年 度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	路面復旧一般図		
縮 尺	任意	番号	2 / 2
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			

標 識 例

市街地及び現場工期が1か月未満の工事箇所については小型式を使用することができる。

標 識 類 一 般 図

水道標識の設置

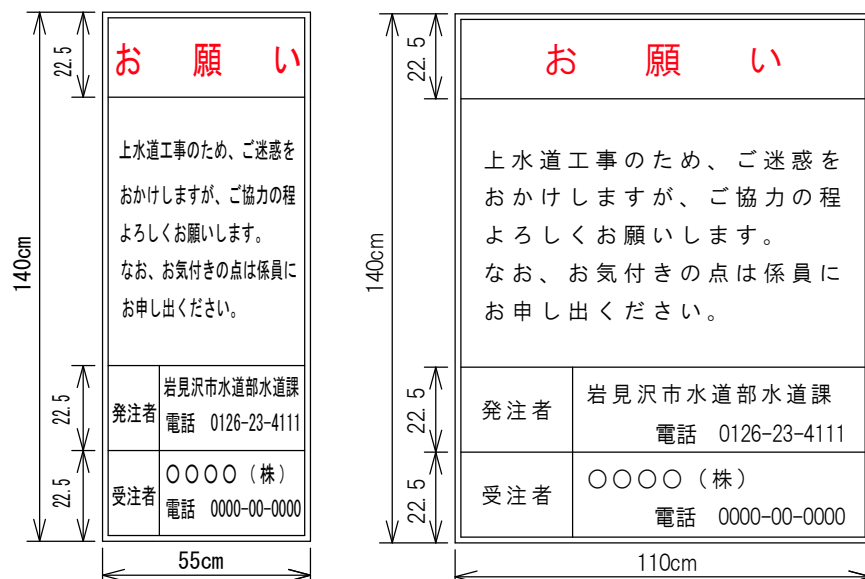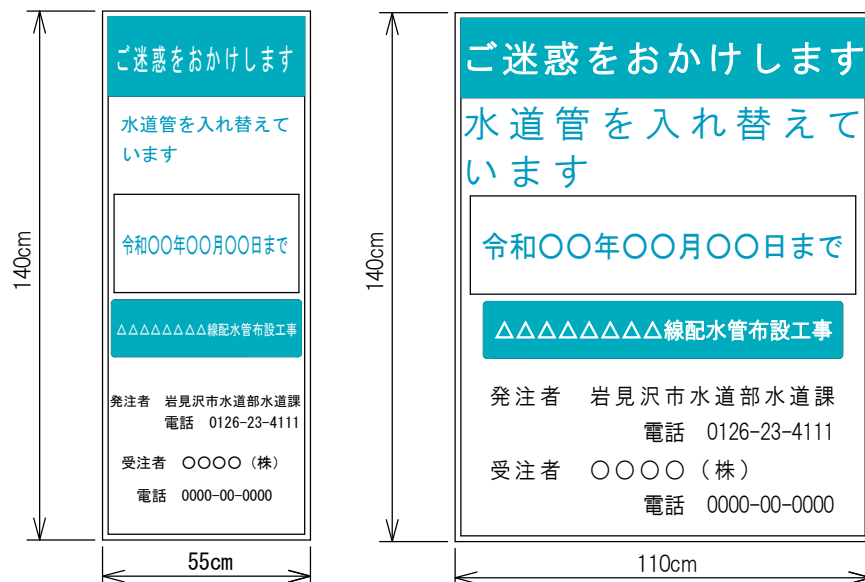


青地に白文字

工事の内容・目的等を
わかりやすい表現で
標示しする。青文字

青文字

工事名
青地に白文字

赤文字

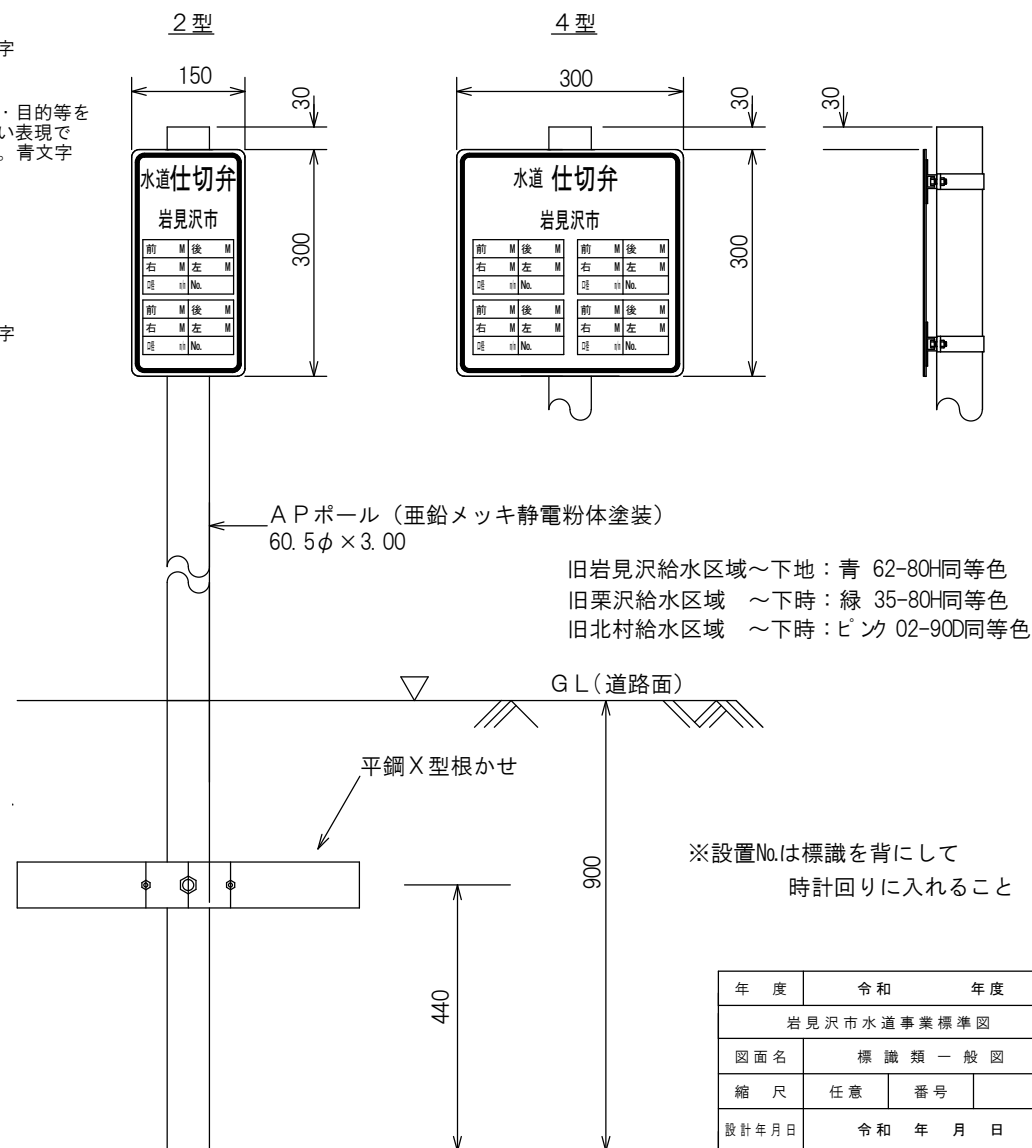

年 度	令和 年 度		
岩見沢市水道事業標準図			
図面名	標 識 類 一 般 図		
縮 尺	任意	番号	
設計年月日	令和 年 月 日		
岩見沢市水道部水道課			